

**GOVERNO DE SANTA CATARINA**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Superintendência de Vigilância em Saúde  
Diretoria de Vigilância Epidemiológica  
Gerência de Análises Epidemiológicas e Doenças e  
Agravos Não Transmissíveis - GADNT

# CONFIGURAÇÃO DO MICROSOFT EDGE PARA SISTEMAS SIM, SINASC E SINAN

[ POR VALDENÉSIO KÜSTER ]

Maio de 2025




GOVERNO DE  
**SANTA  
CATARINA**  
SECRETARIA DA SAÚDE

# SUMÁRIO

1. Configuração do Microsoft Edge para Sistemas SIM, SINASC e SINAN.....	3
2. Introdução.....	4
3. Objetivo.....	4
4. Público-Alvo.....	4
5. Materiais Necessários.....	4
6. Passo a Passo.....	5
Passo 1 - Identificar os sistemas utilizados.....	5
Passo 2 - Ativar o Modo de Compatibilidade.....	6
Passo 3 - Habilitar Cookies e Permissões do Site (Permitir Pop-Ups).....	8
Passo 4 - Configurar as Páginas de Inicialização.....	9
Passo 5 - Validar a Configuração da Compatibilidade “ Modo IE”.....	10
7. Conclusão.....	11

# 1. CONFIGURAÇÃO DO MICROSOFT EDGE PARA SISTEMAS SIM, SINASC E SINAN

Este guia ajudará profissionais a configurar o Microsoft Edge para compatibilidade com os sistemas SIM, SINASC e SINAN. Siga os passos para evitar erros e otimizar seu fluxo de trabalho.

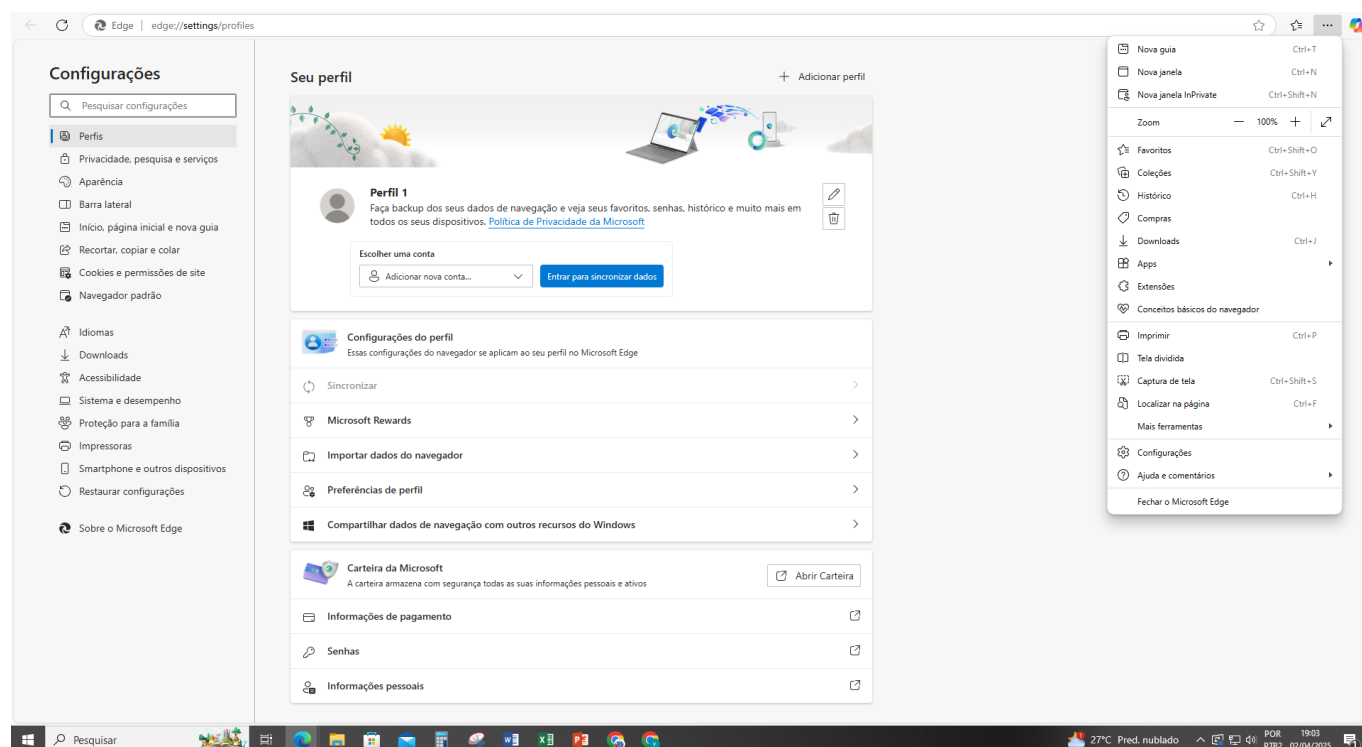

## 2. INTRODUÇÃO

Neste guia, você aprenderá a configurar o Microsoft Edge para operar no modo de compatibilidade com o Internet Explorer. Essa configuração é crucial para garantir o funcionamento adequado dos sistemas SIM, SINASC e SINAN, que foram projetados para o ambiente do Internet Explorer. Com a descontinuação do suporte ao Internet Explorer 11 pela Microsoft, o Edge se torna a alternativa, mas exige ajustes específicos para essa compatibilidade.

## 3. OBJETIVO

Configurar o navegador Microsoft Edge em modo de compatibilidade com o Internet Explorer para o correto funcionamento dos sistemas SIM, SINASC e SINAN, evitando erros e otimizando o fluxo de trabalho.

## 4. PÚBLICO-ALVO

Profissionais que utilizam os Programas do Ministério da Saúde SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade, SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação no Microsoft Edge.

## 5. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador com Microsoft Edge instalado;
- Acesso aos sistemas SIM, SINASC e SINAN.

# 6. PASSO A PASSO

## PASSO 1 - Identificar os sistemas utilizados

<b>SIM</b>	Local	(http://localhost/sim_local/default.asp)
	Estadual	(http://sim.dive.sc.gov.br/default.asp)
	Federal	(http://sim.saude.gov.br/default.asp)
<b>Seletor de Causa Básica (SCB)</b>		http://sim.dive.sc.gov.br/scb_local/scb.asp
<b>SINASC</b>	Local	(http://localhost/sinasc_local/default.asp)
	Estadual	(http://sinasc.dive.sc.gov.br/default.asp)
	Federal	(http://sinasc.saude.gov.br/default.asp)
<b>SINAN</b>	Fluxo de Retorno	(http://sinannet.saude.gov.br/sinan_net/senha.asp)
	Dengue/Chikugunya	(https://sinan.saude.gov.br/sinan/login/login.jsf)


- Essa identificação é crucial, pois a configuração será personalizada para cada sistema.

The screenshot shows the login interface for the SIM (Sistema de informação sobre mortalidade) - Sistema Local. The header includes the Ministério da Saúde logo, DATASUS, and the system name. The date is sexta-feira, 4 de abril de 2025. The main section is titled 'ACCESSO AO SISTEMA' and contains a login form with fields for 'Usuário:' and 'Senha:'. Below the form is an 'Ok' button and a link 'Para alterar sua senha, clique aqui.'. The footer shows 'Versão 3.2 / Atualização 3.2.3.0'.

The screenshot shows the data entry interface for the SCB (Seletor de Causa Básica) - Sistema Estadual. The header includes the Ministério da Saúde logo, DATASUS, and the system name. The date is terça-feira, 8 de abril de 2025. The main section is titled 'DADOS DO FALECIDO' and contains a form for entering death data. It includes fields for 'Número da DO:', 'Idade:', and 'Sexo:'. Below these are two main sections: 'Parte I' with a table for 'Causa' and 'Tempo', and 'Parte II' for 'Outros Fatores Patológicos' and 'Tempo'. An 'Executar' button is at the bottom. The footer shows 'Versão 4.3.0.1 / Versão do Banco 4.3'.

## PASSO 2 - Ativar o Modo de Compatibilidade


1. Clique nos três pontos verticais no canto superior direito do navegador Edge.
2. Selecione **“Configurações”**.
3. Na barra lateral esquerda, clique em **“Navegador padrão”**.
4. Na seção **“Compatibilidade do Internet Explorer”**, selecione **“Permitir”** no menu suspenso para que os sites sejam recarregados no modo Internet Explorer (modo IE).
5. Clique em Reiniciar para aparecer a opção de modo Internet Explore.

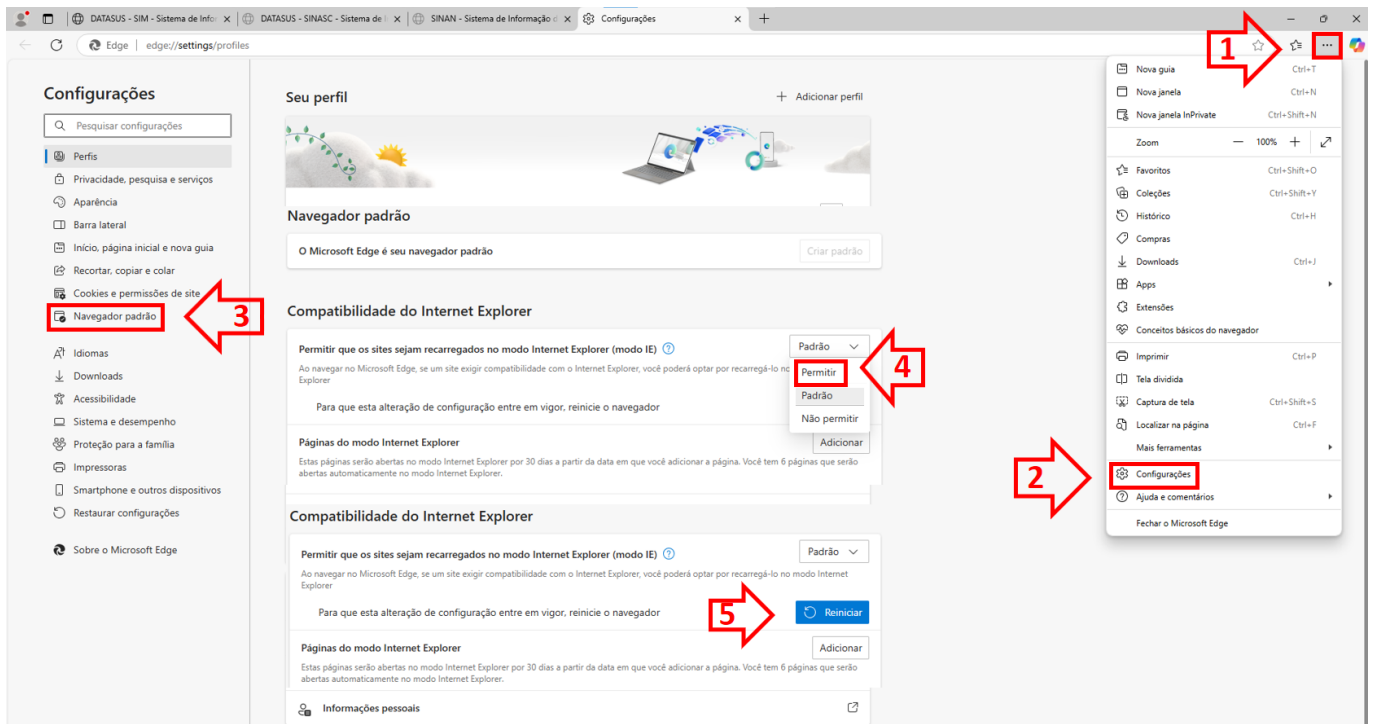

6. Selecione uma das abas de inicialização a qual você personalizou. Clique novamente nos três pontos verticais no canto superior direito do navegador Edge.
7. Clique nos três pontos verticais no canto superior direito do navegador Edge.
8. Selecione **“Recarregar no modo Internet Explorer”**.
9. No Browser Clique no **“e”** de Explorer e habilite a opção de **“Compatibilidade”**.
10. Repita o item 9 Clique novamente no **“e”** de Explorer e habilite a opção de Inicialização no Modo Internet Explorer.
11. Clique em Concluir.
12. Repetir os mesmos passos com as demais Guias sucessivamente até a conclusão para que todas fiquem em Modo de Compatibilidade com o Explorer.


### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Este processo precisa ser repetido aba por aba que você deseja que abra no modo de compatibilidade e tem validade de 30 dias. Após esse período você precisa repetir o processo.
- Seguindo esse Tutorial, você configurara o Microsoft Edge para operar no Modo IE e Compatibilidade sendo compatível com os programas do Ministério da Saúde (SIM, SINASC e SINAN).

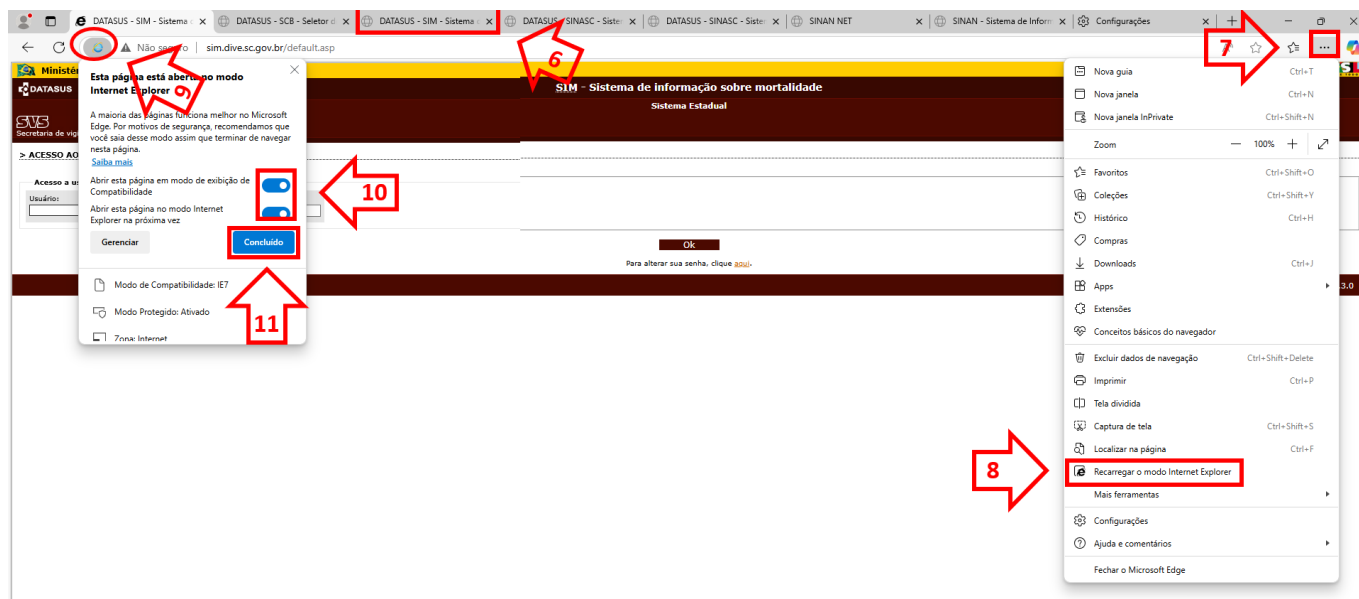


## **PASSO 3** - Habilitar Cookies e Permissões do Site (Permitir Pop-Ups)

1. Clique nos três pontos verticais no canto superior direito do navegador Edge.
2. Selecione **“Configurações”**.
3. Na barra lateral esquerda, clique em **“Cookies e permissões de site”**.
4. Na barra de rolagem deslize até localizar **“Pop-ups e redirecionamento”** e selecione.
5. Clique em Bloqueado (recomendado) e desabilite o bloqueio, para possam ser exibidos as janelas com as notificações e os checkbox.

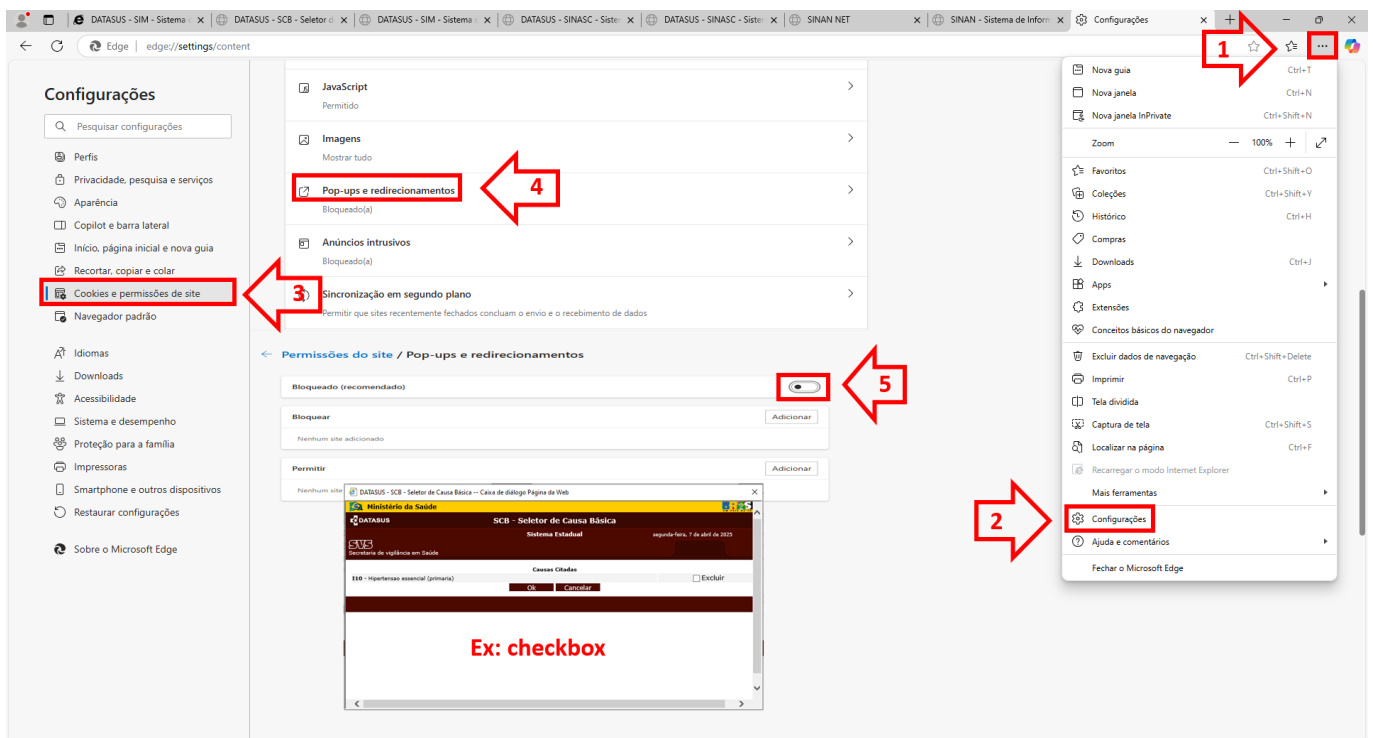


## **PASSO 4** - Configurar as Páginas de Inicialização

1. Clique nos três pontos verticais no canto superior direito do navegador Edge.
2. Selecione **“Configurações”**.
3. Na barra lateral esquerda, clique em **“Início, página inicial e nova guia”**.
4. Na seção **“Quando o Edge inicia”**, selecione **“Abrir estas páginas”**.
5. Clique em **“Usar todas as Guias Abertas”**.
6. Feito isso feche o Navegador Edge **“Fechar todas as Guias”**.
7. Abra o Navegador Edge para confirmar se todas as Guias realmente abriram conforme você configurou.

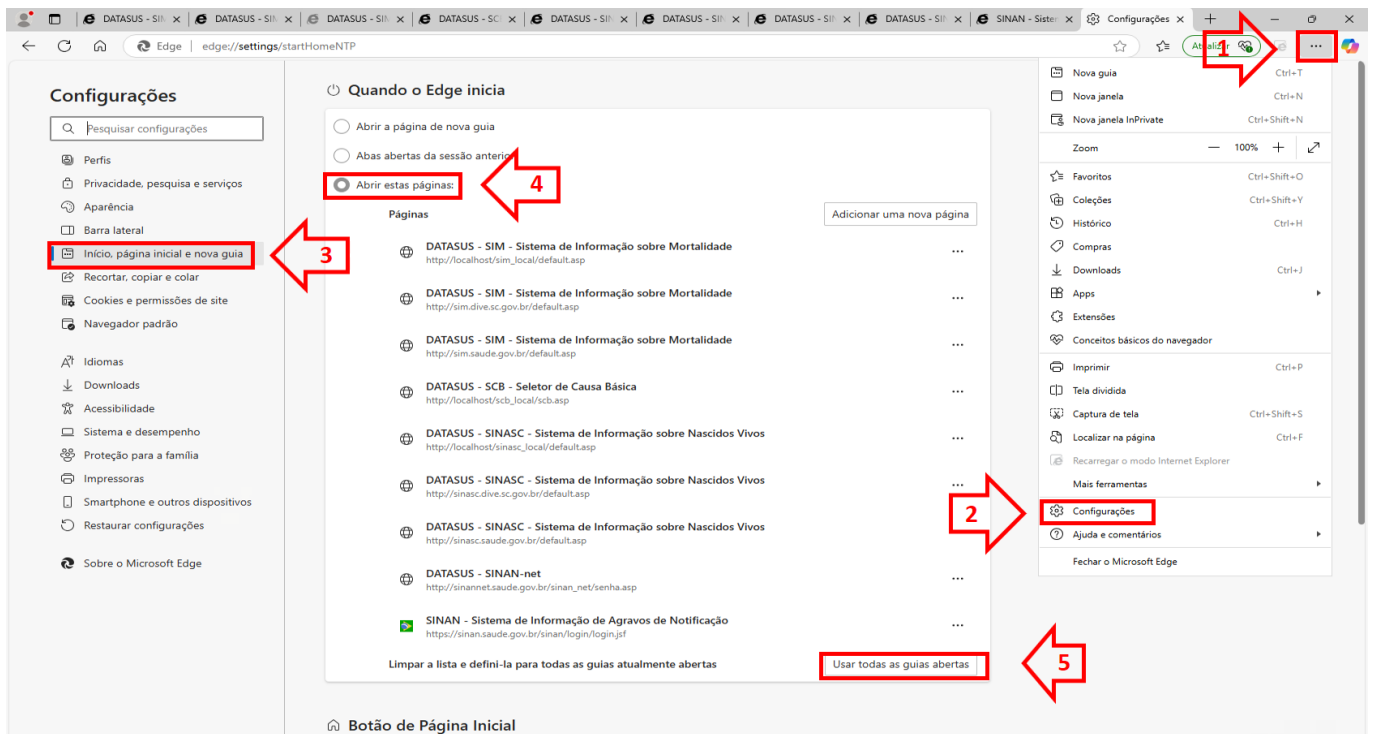

## **PASSO 5** - Validar a Configuração da Compatibilidade “Modo IE”

1. Selecione a Aba Do Seletor de Causa Básica – SCB ([http://sim.dive.sc.gov.br/scb\\_local/scb.asp](http://sim.dive.sc.gov.br/scb_local/scb.asp))
2. Certifique-se que esteja no Modo de Compatibilidade com o Internet Explorer.
3. Digite no SBC na letra a: I10 e dê “**enter**”.
4. Onde deverá surgir a caixa checkbox ou pop-ups com respectiva definição do CID I10.
5. Caso isso não ocorra, significa que alguma coisa ficou faltando **no passo 2 ou 3**.
6. Neste caso retorne ao passo 2 e 3 novamente para revisar.
7. Execute novamente o SCB para ver se o problema foi resolvido.

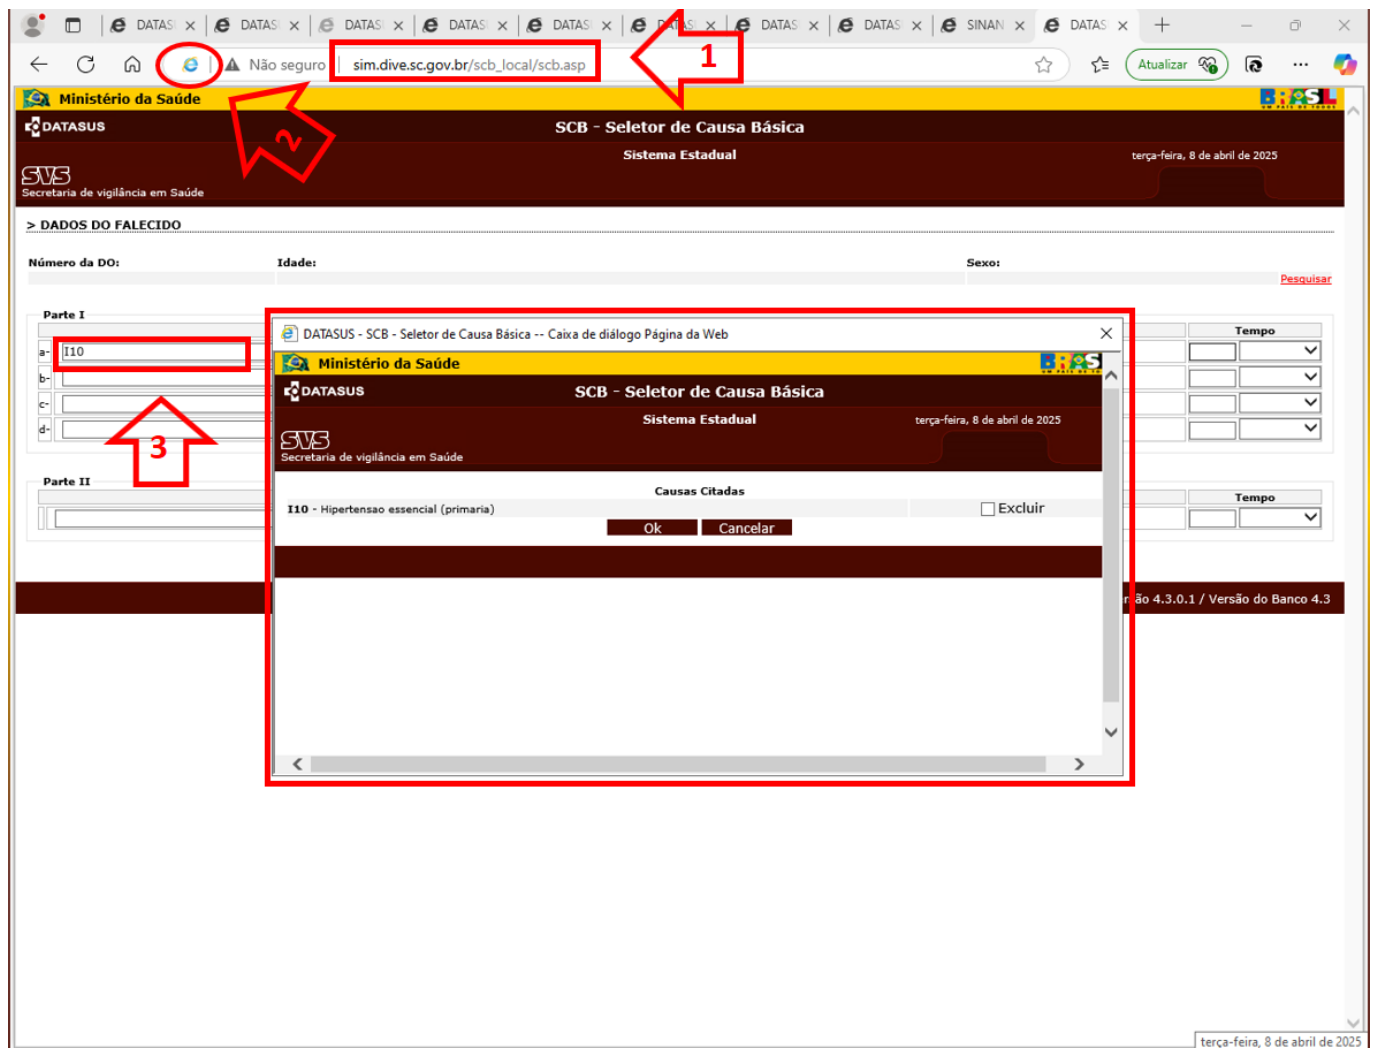

# 7. CONCLUSÃO

Em resumo, a apresentação possui uma estrutura clara, com um objetivo bem definido e um público-alvo específico. O uso de imagens é eficaz para ilustrar cada passo, e as observações complementares enriquecem o conteúdo. Ao seguir o guia, profissionais da saúde poderão configurar o Microsoft Edge para trabalhar de forma eficiente com os sistemas legados do Ministério da Saúde, evitando problemas de compatibilidade.

Para melhor fixação do conteúdo assista o vídeo:

**[https://youtu.be/qfWLNZqF5E4?si=lrwY\\_JBt2K2TEI7V](https://youtu.be/qfWLNZqF5E4?si=lrwY_JBt2K2TEI7V)**

Atualizado em 10 de maio de 2025.



GOVERNO DE  
**SANTA CATARINA**  
SECRETARIA DA SAÚDE